

Laboratório de Conforto Ambiental, Eficiência Energética e Instalações Prediais/HE

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0111

Temperatura: 25,2 °C

Umidade Relativa: 75 %

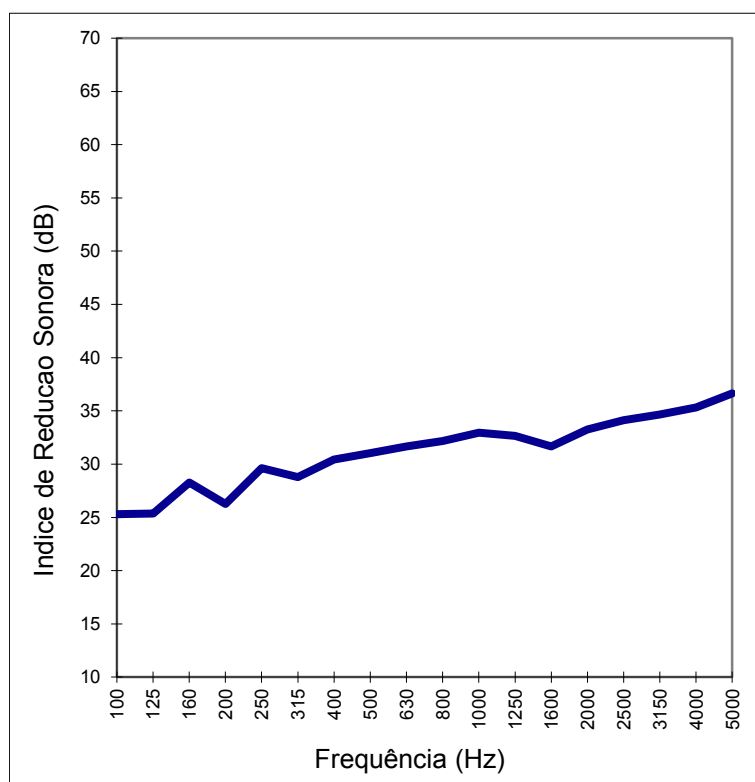


Figura 5.1: Índice de Redução Sonora por faixas de terço de oitava.

$$R_w (C; C_{tr}) = 33 (-1; -2) \text{ dB}$$

São Paulo, 11 de abril de 2025

HABITAÇÃO E EDIFICAÇÕES
Laboratório de Conforto Ambiental, Eficiência
Energética e Instalações Prediais
Física Dr^a Maria Akutsu
Pesquisadora
RE Nº 2644.3

ASSINADO DIGITALMENTE

HABITAÇÃO E EDIFICAÇÕES
Laboratório de Conforto Ambiental, Eficiência
Energética e Instalações Prediais
Físico Mestre Marcelo de Mello Aquilino
Gerente Técnico
RE Nº 8876

ASSINADO DIGITALMENTE